

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ ДС №37
«Дружная семейка»
Н.М. Проскурнина



Модульный стандарт БАССЕЙНА


План – схема бассейна



| | |
|--------------------------------|---|
| Помещение бассейна | Максимальное количество детей на занятии – 12 человек |
| Место расположения | 1 этаж |
| Количество окон | Разминочный зал – 3 чаша бассейна – 3 Кабинет инструктора - 1 |
| Искусственное освещение | Лампы дневного освещения |
| Пожарная сигнализация | дымоуловители |
| Система оповещения | динамик |

Общие данные:

| № | Наименование помещения | Площадь помещения | Температура помещения | Освещение помещения |
|-----|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Малый спортивный зал (разминочный) | 59,8 кв. м | 18 ⁰ -20 ⁰ С | не менее 75 лк. 0,5 от уровня пола |
| 2. | Чаша бассейна, с обходными дорожками | 56,7 Ширина - 1,5 м | Не менее 29 ⁰ С | Не менее 100 лк. на поверхности воды |
| 3. | Душевая | 3 душевые кабинки | 25 ⁰ С | не менее 75 лк. на полу |
| 4. | Сан.узел | | 18 ⁰ -20 ⁰ | не менее 75 лк. на полу |
| 5. | Хлораторная | | 18 ⁰ -20 ⁰ | не менее 75 лк. на полу |
| 6. | Гардероб детский | 7,7 кв. м. | 18 ⁰ -20 ⁰ | не менее 75 лк. на полу |
| 7. | Раздевалка детская | 11,4 кв.м. | 25 ⁰ С | не менее 200 лк на полу |
| 8. | Кабинет инструктора по плаванию | 11,8 кв. м. | 18 ⁰ -20 ⁰ | не менее 300лк 0,5 от уровня пола |
| 9. | Вспомогательные помещения | | 18 ⁰ -20 ⁰ | не менее 75 лк. на полу |
| 10. | Фитобар | 9 кв. м. | 25 ⁰ С | не менее 200 лк на полу |

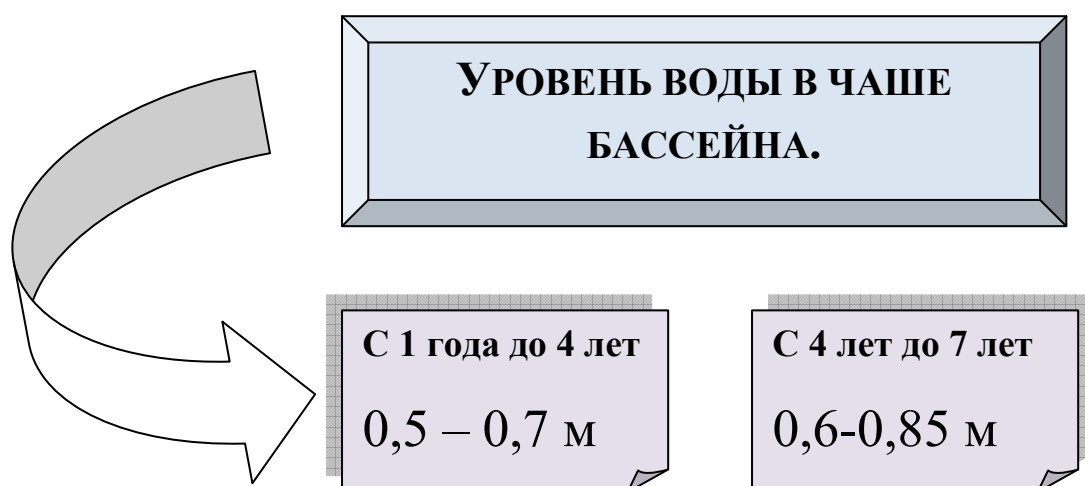

Кадровый состав:

Инструктор по плаванию : *Чубарова Елена Викторовна*

Оператор хлораторной установки : *Дашкова Татьяна Николаевна*

График работы:

| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Понедельник: | 8.00 – 17.00 | Четверг: | 8.00 – 17.00 |
| Вторник : | 7.30 – 17.00 | Пятница: | 7.30 – 15.00 |
| Среда: | 7.30 – 15.00 | | |

Перечень оборудования помещений бассейна :

| № | Оборудование | Фактическое количество | Рекомендуемое количество | примечание |
|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Малый спортивный зал | | | | |
| 1 | Массажная дорожка | 3 | 3 | в исправном состоянии |
| 2 | «Сухой бассейн» | 1 шт. | 1 | в исправном состоянии |
| 3 | Мяч – хоп | 12 шт. | 12 | в исправном состоянии |
| 4 | Мячи резиновые малые | 10 | 12 | в исправном состоянии |
| 5 | Палки гимнастические | 12 шт. | 12 | в исправном состоянии |
| 6 | Тактильная дорожка для профилактики плоскостопия | 1 | 1 | в исправном состоянии |
| 7 | Горка для ската в бассейн (пластмассовая) | 1 | 1 | в исправном состоянии |
| 8 | Дуги для подлезания | 6 | 6 | в исправном состоянии |
| 9 | Канат | 2 | 2 | в исправном состоянии |
| Чаша бассейна, с обходными дорожками | | | | |
| 1 | Полка для инвентаря | 2 шт. | 2 | в исправном состоянии |
| 2 | Доска плавательная детская | 20 шт. | 12 | в исправном состоянии |
| 3 | Круги надувные | 16 шт. | 12 | в исправном состоянии |
| 4 | Круг спасательный | 2 | 2 | в исправном состоянии |
| 5 | Мячи надувные | 10шт. | 10 | в исправном состоянии |
| 6 | Лестница для входа и выхода из бассейна | 1 шт. | 1 | в исправном состоянии |
| 7 | Обручи | 16 шт. | 12 | в исправном состоянии |
| 8 | Поплавки цветные | 6 шт. | 6 | в исправном состоянии |
| 9 | Нарукавники детские надувные | 18 шт. | 12 | в исправном состоянии |
| 10 | Калабашка | 16 шт. | 12 | в исправном состоянии |
| 11 | Игрушка тонущая | 12 шт. | 12 | в исправном состоянии |
| 12 | Игрушка плавающая | 18 шт | 12 | |
| 13 | Свисток | 2 шт. | 1 | в исправном состоянии |
| 14 | Мячи – массажёры резиновые | 20 шт. | 12 | в исправном состоянии |
| 15 | Шест спасательный не тонущий (3 метра) | 1 | 1 | в исправном состоянии |
| 16 | Ласты детские | 0 | 6 пар | в исправном состоянии |
| 17 | Очки | 3 | 12 | |
| 18 | Секундомер | 1 шт. | 1 | в исправном состоянии |
| 19 | Термометр комнатный | 4 шт. | 4 | в исправном состоянии |
| 20 | Термометр для воды | 2 шт. | 2 | в исправном состоянии |
| 21 | Веревка с яркой маркировкой | 1 | 1 | в исправном состоянии |
| 22 | Дуги вертикальные (тонущие) | 12 | 12 | |
| 23 | Обруч плавающий горизонтальный | 12 | 12 | |
| 24 | Разделительная веревка (не тонущая) | 2 шт | | |

| Кабинет инструктора по плаванию | | | | |
|--|--|-------|----|-----------------------|
| 1 | Шкаф книжный | 2 шт. | 2 | в исправном состоянии |
| 2 | Рабочий стол инструктора | 1 шт. | 1 | в исправном состоянии |
| 3 | Шкаф для одежды | 1 шт. | 1 | в исправном состоянии |
| 4 | Ноутбук | 1 шт. | 1 | в исправном состоянии |
| 5 | Магнитофон | 1 | 1 | в исправном состоянии |
| Гардероб детский | | | | |
| 1 | Вешалка для одежды (по 6 крючков) | 3 шт | 1 | в исправном состоянии |
| 2 | Скамейки деревянные | 2 шт | 2 | в исправном состоянии |
| 3 | Стульчики детские деревянные | | | |
| Фитобар | | | | |
| 1 | Стол детский деревянный | 1 шт | 1 | в исправном состоянии |
| 2 | Скамейка деревянная | 2 шт | 2 | в исправном состоянии |
| 3 | Стаканчики индивидуальные | 14 шт | 12 | в исправном состоянии |
| Туалетная комната | | | | |
| 1 | Раковина | 1 шт | 1 | в исправном состоянии |
| 2 | Унитаз детский | 1 шт | 1 | в исправном состоянии |
| 3 | Шкаф для хранения уборочного инвентаря | 1 шт | 1 | в исправном состоянии |

Санитарно-гигиенические правила работы в бассейне

- **ВЛАЖНАЯ УБОРКА** всех помещений бассейна проводится ежедневно с отодвиганием мебели 2 % мыльно-содовым раствором.
- **В САУЗЛЕ** проводится текущая дезинфекция 2 % раствором хлорамина в спецодежде с сигнальной маркировкой.

Текущая дезинфекция чаши:

- механическая чистка 2 % мыльно-содовым раствором;
- ополаскивание горячей водой из шланга;
- двукратное орошение 1 % раствором хлорамина; через 1 час смывание дезинфицирующего раствора горячей водой из шланга.
- Резиновые коврики и дорожки ежедневно моются 2 % мыльно-содовым раствором. В конце дня дезинфицируются 1 % раствором хлорамина 30 минут.
- Ковровые изделия ежедневно пылесосятся и 1 раз в неделю выносятся на улицу.
- Вся уборочная ветошь после использования дезинфицируются в 1 % растворе хлорамина 30 минут, прополаскивается в проточной воде и хранится в той же таре.
- Игрушки моются ежедневно в 2 % мыльно-содовом растворе в специально выделенной таре.

Помещение бассейна соответствует требованиям ФГОС , СанПиН, правилам противопожарной безопасности и электробезопасности.

Перечень методической литературы:

| № п/п | Наименование | Количество экземпляров |
|-------|--|------------------------|
| 1. | Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина Обучение плаванию в детском саду. | 1 |
| 2. | В. Канидова Развивающее обучение на занятиях по плаванию в детском саду | 1 |
| 3. | Е.К. Воронова Программа обучения плаванию в детском саду. | 1 |
| 4. | Н.Г. Пищекова Обучение плаванию детей дошкольного возраста. | 1 |
| 5. | Л.Ф. Еремеева Научите ребенка плавать. | 1 |
| 6. | И.А. Большакова Маленький дельфин. | 1 |
| 7. | Е.В. Иванова Проектная деятельность в детском саду спортивный социальный проект | 1 |
| 8. | В.С. Васильев, как научить ребенка плавать. | 1 |
| 9. | Н.В. Микляева Обучение плаванию и аквааэробике | 1 |
| 10. | Т.В. Будкова , Система обучения детей плаванию. | 1 |
| 11. | А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова Система обучения плаванию детей дошкольного возраста | 1 |
| 12. | Н. Петрова, В. Баранов Плавание начальное обучение с видеокурсом, Плавание техника обучения детей с раннего возраста | 1 1 |
| 13. | М.В. Рыбак Занятия в бассейне с дошкольниками | 1 |
| 14. | Н.М. Сертакова Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей | 1 |
| 15. | И.А. Стефанович Взаимодействие педагогов и родителей в реализации физического развития детей 3-7 лет | 1 |
| 16. | Учебная рабочая программа по обучению детей плаванию, <i>инструктора по физической культуре</i> (плавание) | 1 |

План развития бассейна на 2015 – 2016 учебный год:

| № п/п | Сроки выполнения | Оборудование, материал | количество | Отметка о выполнении |
|-------|------------------|---|------------|----------------------|
| 1. | октябрь | Дополнение картотеки игр с выдохом в воду | 1 | |
| 2. | ноябрь | Изготовление карточек (символы) для ориентирования в пространстве | 6 шт. | |
| 3. | декабрь | Обновить игрушки (тонущие) | 6 шт. | |
| 4. | январь | Дополнение картотеки игр с погружением в воду | | |
| 5. | февраль | Приобрести очки для плавания | 1 шт. | |
| 6. | март | Дополнение картотеки игр с открыванием глаз в воде | | |
| 7. | апрель | Изготовление атрибутов для праздника «день Нептуна» | | |
| 8. | май | Косметический ремонт помещения | | |

Перспективный план развития

| № | Наименование | Срок проведения | | | Отметка о выполнении |
|----|--|-----------------|------|------|----------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1. | Косметический ремонт помещений | + | + | + | |
| 2. | Приобретение плавающих игрушек | + | + | | |
| 3. | Изготовление атрибутов для спортивных праздников и развлечений | + | + | + | |
| 4. | Приобретение спортивного инвентаря | + | + | + | |
| 5. | Обновление картотеки подвижных игр в воде | + | + | + | |
| 6. | Приобретение методической литературы | + | + | + | |
| 7. | Подбор информационного материала для воспитателей и родителей | + | + | + | |

Инструктор по плаванию: Чубарова Е.В.

_____ (подпись)

Анализ паспорта помещения бассейна

Комиссия в составе:

председатель комиссии: Проскурнина Н.М. – заведующий ДОУ

члены комиссии: Адмаева С.В. – зам. Зав. По ВМР
Кашкина Р.Ф. – зам. Зав. По АХР
Данилова Э.Р. – инженер по О.Т.

провела осмотр помещения бассейна

Результаты осмотра:

1. Площадь помещения (общая) - 205 кв. м
2. Максимальное количество детей – 12 человек
3. Освещенность – соответствует нормам СанПиН;
4. Тепловой режим- 28-30 градусов
5. Наличие оборудования: в достаточном количестве, соответствуют нормам и требованиям ФГОС, СанПиН
6. Технические средства обучения - магнитофон
7. Учебно-методическая литература - в наличии
8. Инструкции по О.Т и пожарной безопасности – в наличии

Решение:

Помещение бассейна соответствует требованиям ФГОС , СанПиН, правилам противопожарной безопасности и электробезопасности.

Председатель комиссии: Проскурнина Н.М. / _____ /

Члены комиссии: Адмаева С.В. / _____ /
Кашкина Р.Ф. / _____ /
Данилова Э.Р. / _____ /